

Informasjon fra Fylkesmannen i Agder

Vrådal, 10. april 2019

Ole Martin Aanonsen

Seniorrådgiver, Fylkesmannens miljøvernavdeling



Fylkesmannen i Agder



11.apr 2019



Kort om Fylkesmannen

- Sammenslåing av embeter fra 1. januar 2019.
- Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
- Lokalisering i nytt bygg i Arendal fra høsten 2020
- Om lag 200 ansatte i Agder
- Miljøvernavdelingen har om lag tretti ansatte
- Faggruppe forurensning har per i dag åtte fast ansatte





Tema for dagens innlegg

- Kort om status på saksbehandling
- Egenkontrollrapportering
- Tilsynsaksjon rettet mot kapittel 13-anlegg
- Oppfølging av rensekrav
- Vannforskriften
- Påslippstillatelser (§15A)





Saksbehandling hos Fylkesmannen i Agder


- Stor personalutskiftning som følge av sammenslåing av fylkesmannsembetene.
- Påfølgende etterslep på mange felt
- Fulltallige fra august 2018
- To saksbehandlere på avløpssaker, Ildikó Nordensvan og Ole Martin Aanonsen





Egenkontrollrapportering for 2018

- Innsendingsfrist var 1. mars.
- Alle anlegg i kap. 14 i Aust-Agder og Telemark har sendt rapport.
- En kommune har ikke ferdigstilt rapportering for kap. 13-anlegg.
- Fylkesmennene vil kvalitetssikre rapportene og følge opp mangler og avvik.
- Alle egenkontrollrapporter skal være kvalitetssikret og gitt tilbakemelding på innen 1. juni.
- Data rapporteres videre til EU.

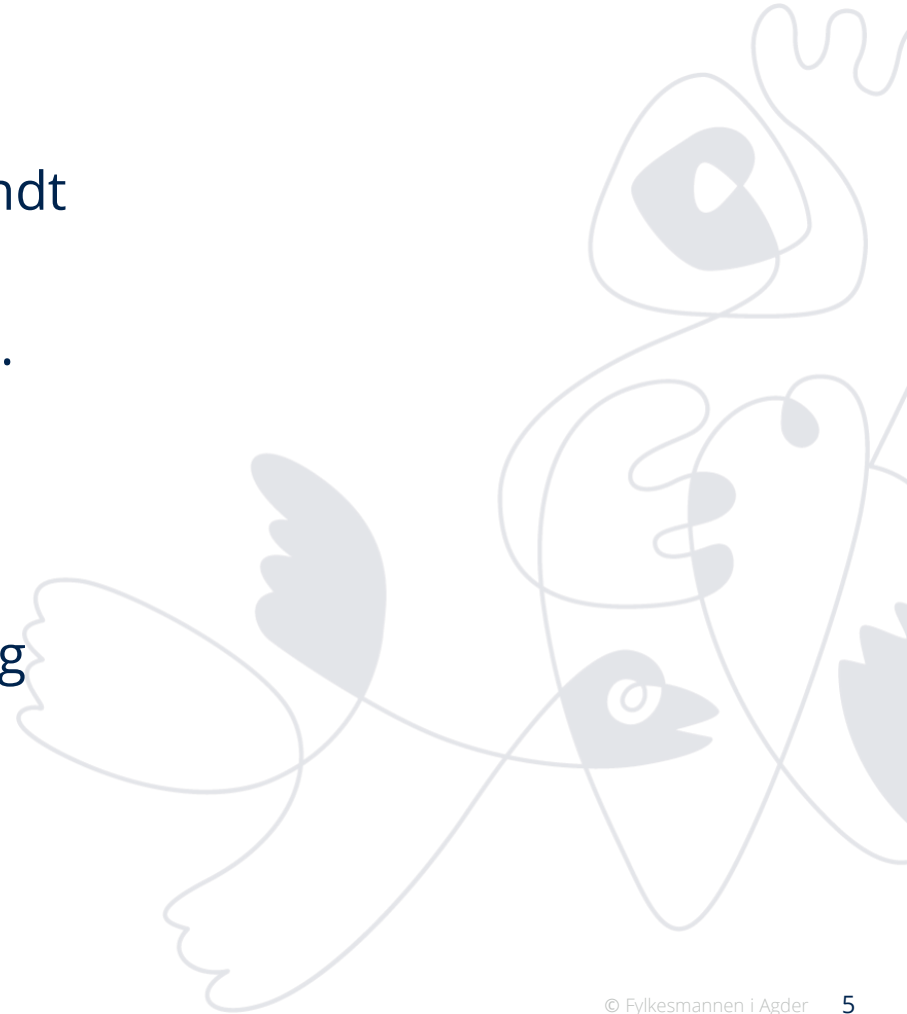



Tilsynsaksjon rettet mot avløpsanlegg

- Nasjonal aksjon rettet mot kap. 13-anlegg.
- Foreløpig ikke bestemt tidspunkt.
- Ikke avgjort hvilke kommuner som velges ut.
- Mulig for andre kommuner å være til stede på tilsyn.
- Hensikt: Gjøre en egenevaluering av egne anlegg og systemer, jamfør internkontrollforskriften.





Oppfølging av rensekrav

- Krav om minimum sekundærrensing er hovedregel i EUs avløpsdirektiv for utslipp til følsomme/normale resipienter.
- Norge har krav om rensegrad ≥ 90 % for fosfor, mot ≥ 80 % i EU.
- Det har vært gitt unntak fra krav om sekundærrensing for eksisterende anlegg i 2007 inntil det foreligger en vesentlig endring for anlegget.
- Overgangsfrist til 2016 for å oppnå primærrensekrav for eksisterende anlegg i 2007.



Økt rensegrad bidrar til...


- Bedre vannkvalitet.
- Bedre effekt av samordnede tiltak etter vannforskriften.
- Bedret renseseffekt for organiske miljøgifter, legemidler, mikroplast mv.
- Overholde EUs avløpsdirektiv.
- Være bedre rustet ved evt tilleggskrav ved framtidige endringer i EUs avløpsdirektiv.





Oppfølging fra Fylkesmannen


- Alle anlegg med tillatelse eldre enn 2007 skal motta varsel om revisjon av tillatelse i løpet av 2019.
- Forurensningsloven § 18 gir Fylkesmannen adgang til revisjon av tillatelsene.
- Det vil settes rimelige tidsfrister for oppnåelse av renskrav. Maksimalt sju år.
- Bruk av tvangsmulkt vil kunne være aktuelt virkemiddel for å sørge for etterlevelse av renskrav.
- Miljødirektoratet vurderer å fastsette tidsfrist for innføring av sekundærrensning gjennom forskriftsendring.
- Fylkesmannen skal lage oppfølgingsplan for anlegg med mangelfull rensing innen 1. september

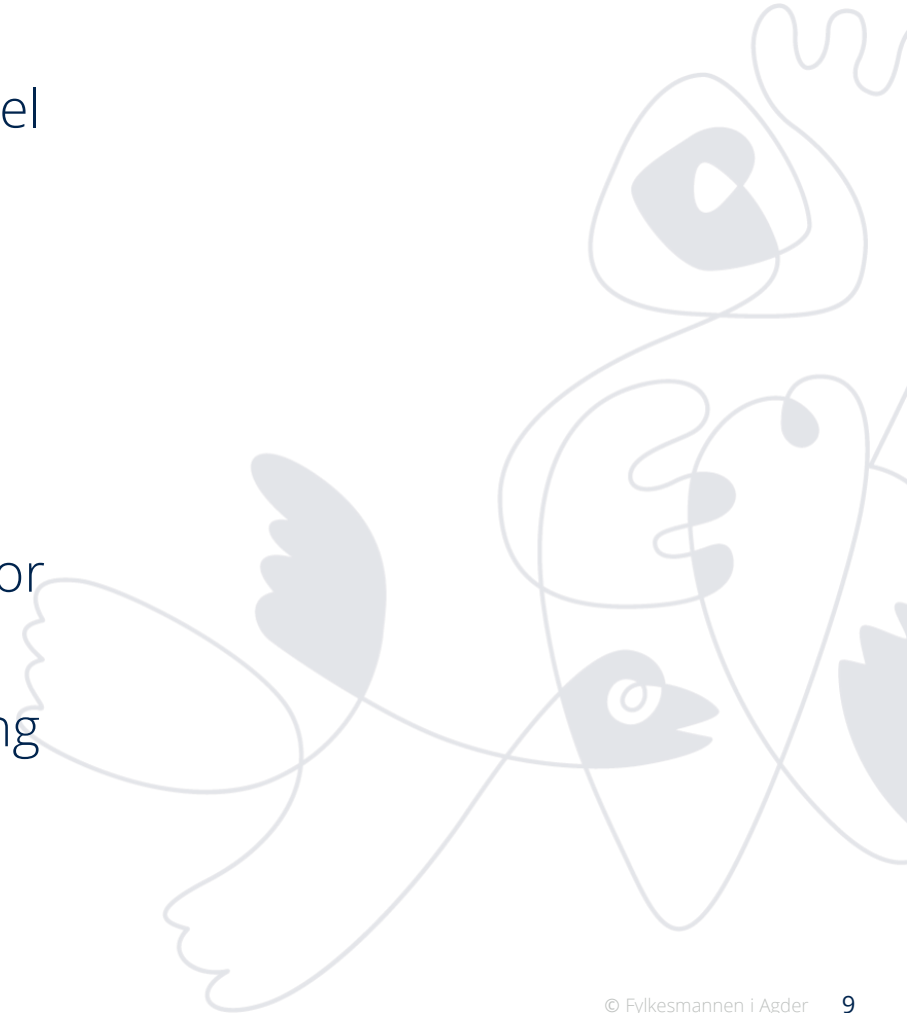



VA og vannforskriften


- EUs vannrammedirektiv er i Norge implementert gjennom vannforskriften.
- Regionale planer vedtatt av Klima- og Miljødepartementet i 2016.
- Agder og Vest-Viken vannområder
- Mål: Alle vannforekomster skal ha god eller svært god tilstand innen 2021.
- Kommunene er ansvarlige for påvirkning fra avløpssektoren, herunder spredte avløp.
- Et betydelig antall vannforekomster med uklar forurensningsgrad knyttet til avløpssektoren.
- Behov for kartlegging og overvåking som tiltak.

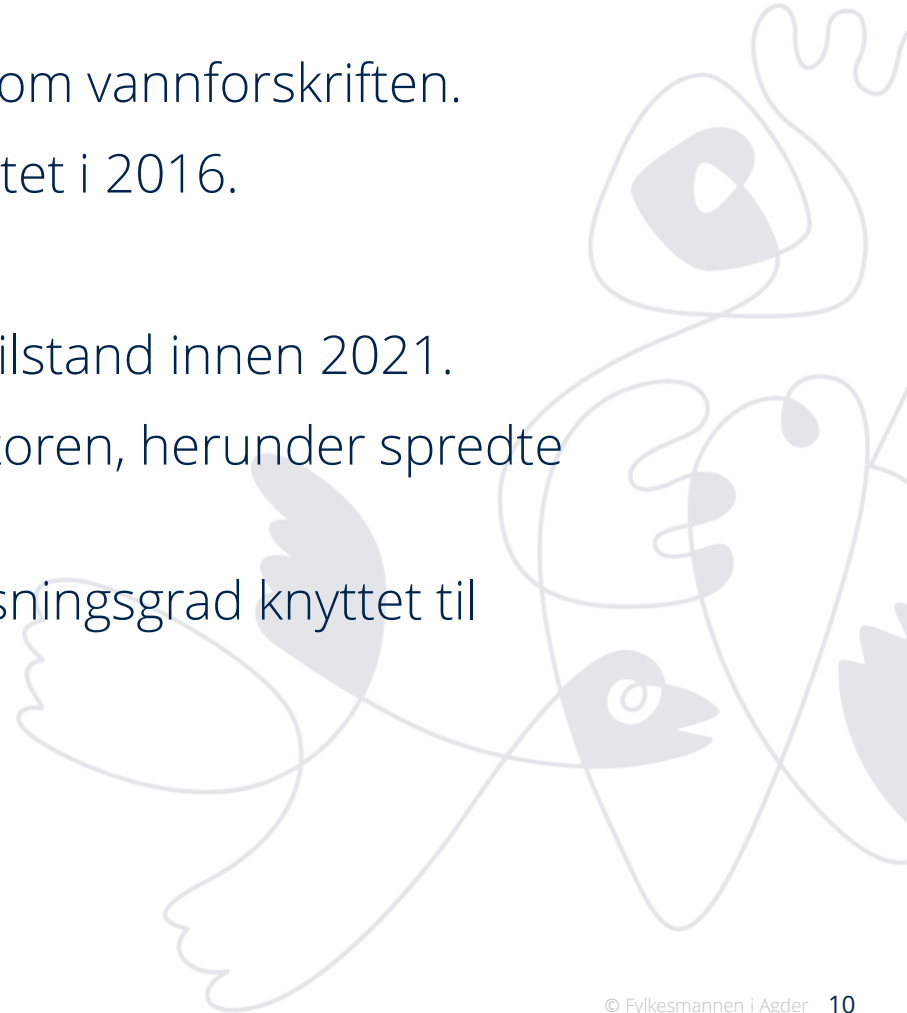



Tiltak i kommunene

- Kommunene skal ha oversikt over aktuelle tiltak og vannforekomster disse skal gjennomføres i.
- Tiltak skulle være igangsatt i løpet av 2018.
- Relevante tiltak i kommunene vil være blant annet kartlegging og oppgradering av spredte avløpsanlegg, samt vannprøveinnsamling fra vassdrag.
- Kommunene har adgang til å gjennomføre tilsyn, jamfør § 12-2.
- Lokale avløpsforskrifter er nyttig hjelpemiddel i arbeidet med oppgradering av spredte avløp.

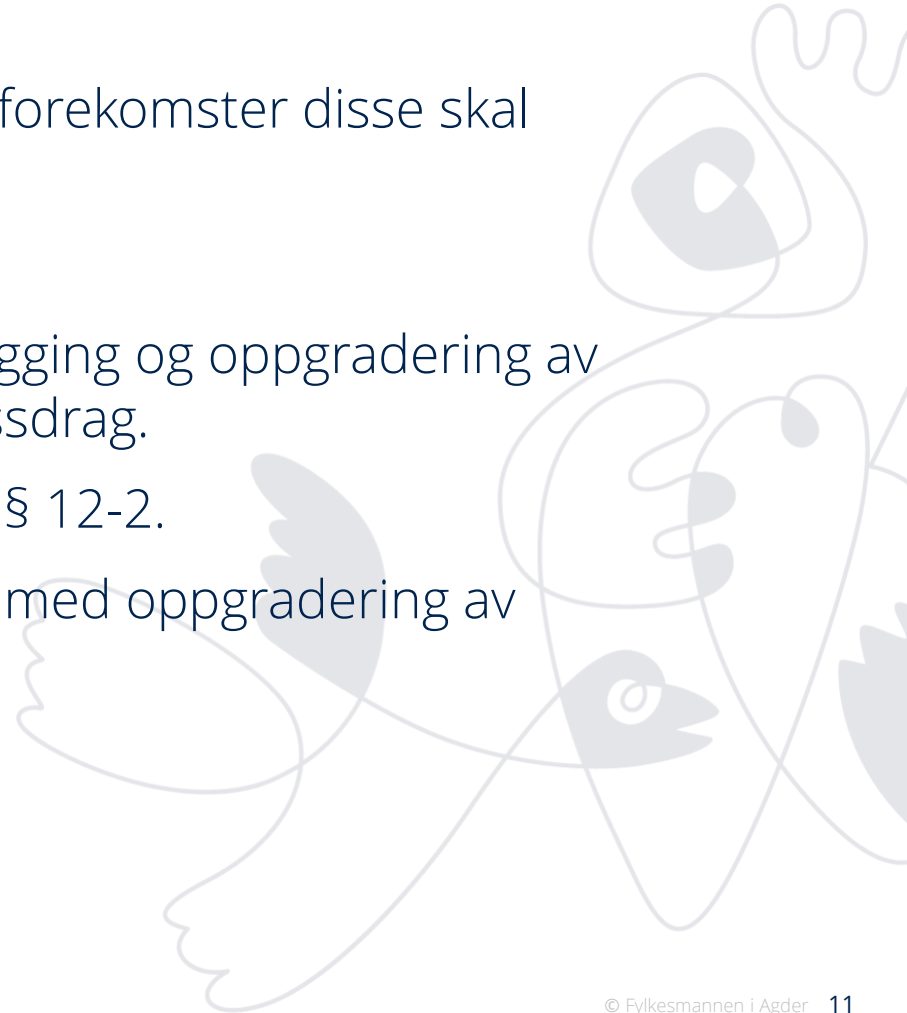



Påslippstillatelser til offentlig nett (§ 15A)

- Kommunen er forurensningsmyndighet for avløpsvann til offentlig nett fra virksomheter, herunder også avfallskverner.
- Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for påslipp til nett av fotokjemikalier og amalgamholdig avløpsvann.
- Kartlegging og oppfølging av påslipp ved revisjon av tillatelse.
- Aktuelle næringer kan være næringsmiddel, deponier, galvanoidindustri m.v.
- Kommunene må fatte enkeltvedtak eller fastsette lokal forskrift om påslipp av avløpsvann fra virksomheter.
- Forurensningsmyndigheten må fastsette grenseverdier for påslipp slik at renseanleggenes funksjon ivaretas.



Takk for meg...

Ole Martin Aanonsen

fmavoma@fylkesmannen.no

37017851/90605298

